

BADRUMMETS SÄKERHETSOMRÅDEN

(Nya bestämmelser gäller från och med 2010-04-01.)

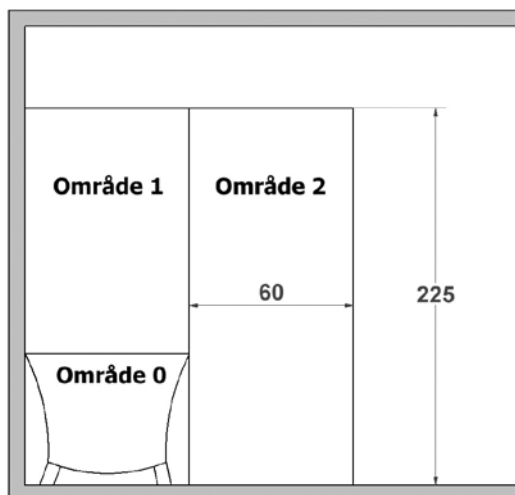


Bild 1

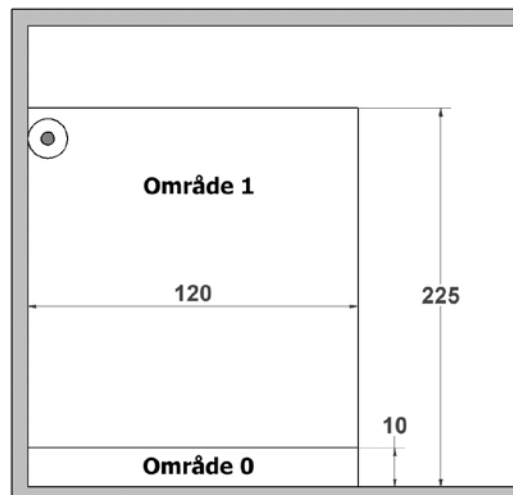


Bild 2

Till nyheterna hör att område 3 har tagits bort och att en maxhöjd på områdena har införts (225 cm).

Jordfelsbrytare ska skydda alla kretsar och kompletterande skyddsutjämning ska utföras i badrummen.

För duschrum utan uppsamlingskar anger reglerna att område 1 sträcker sig 120 cm från duschhuvudet. I dessa fall finns inget område 2 (se bild 2).

Ett samlat grepp när det gäller kapslingsklasser har tagits och följande gäller: iPX7 i område 0, iPX4 i område 1, iPX4 i område 2.

Eluttag 230v får inte monteras i område 0, 1 och 2.

Elinstallationer ska utföras av behörig elektriker.